


# KLATKA SCHODOWA - RZUT I PIĘTRA (1:50)

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

W PRZYPADKU KOLIZJI Z OKNEM  
WYKONAĆ WYCIECIE W PŁYCE  
PODESTOWEJ ZABEZPIECZONE  
BALUSTRADĄ

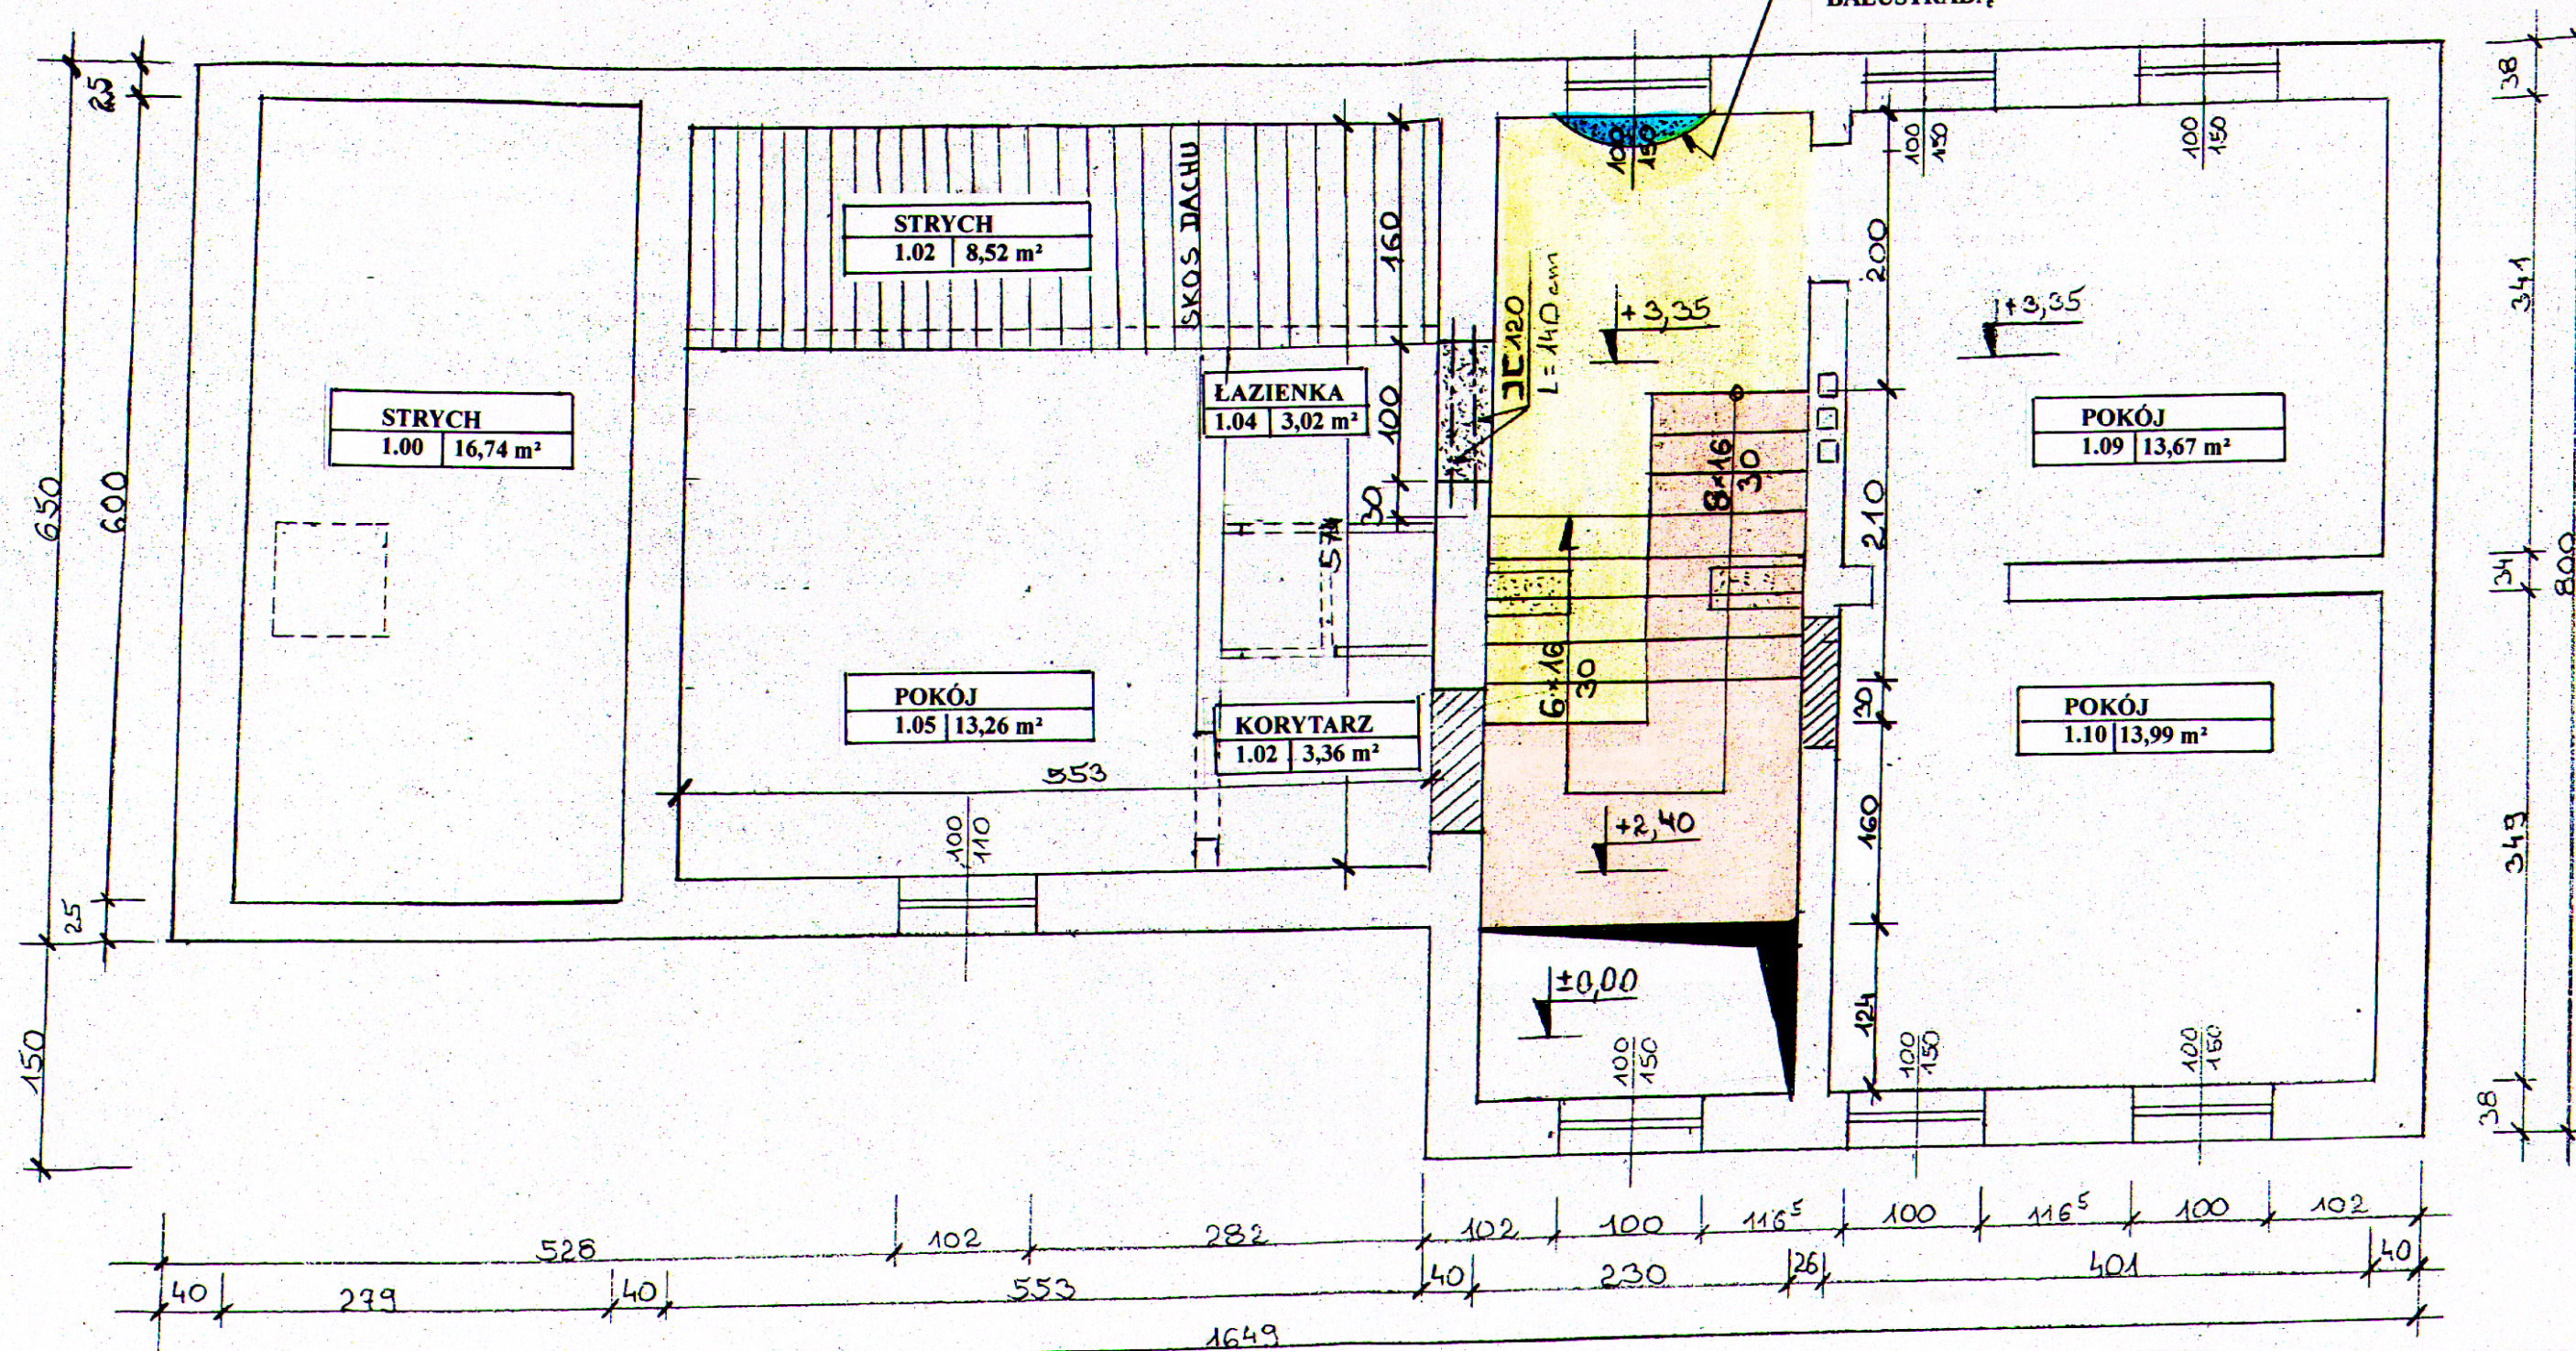

## UWAGA !!

Ze względu na BHP, przed przystąpieniem do burzenia ściany poprzecznej w klatce schodowej, oraz przed przystąpieniem do wykonywania bruzd w ścianach klatki schodowej, należy odciąć w całym budynku energie elektryczną.

W przypadku natrafienia na kable instalacji elektrycznej w burzonej ścianie należy je przełożyć i poprowadzić w rurkach izolacyjnych w najbliższej położonej płycie podestowej.

Projekt: PRZEBUDOWA I REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU OFICYN STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE
Adres: ul. Wolności 44, 87-200 WĄBRZEŹNO, działka nr 662/4
Inwestor: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
Projektant: inż. Bogusław Langner nr upr. WBPP-NB-7210/ 288/ 82 WBPP-NB-7210/ 270/ 83
Bydgoszcz 09.11. 2019 r.
RYS. NR 4