


KLATKA SCHODOWA - RZUT PARTERU (1:50)

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

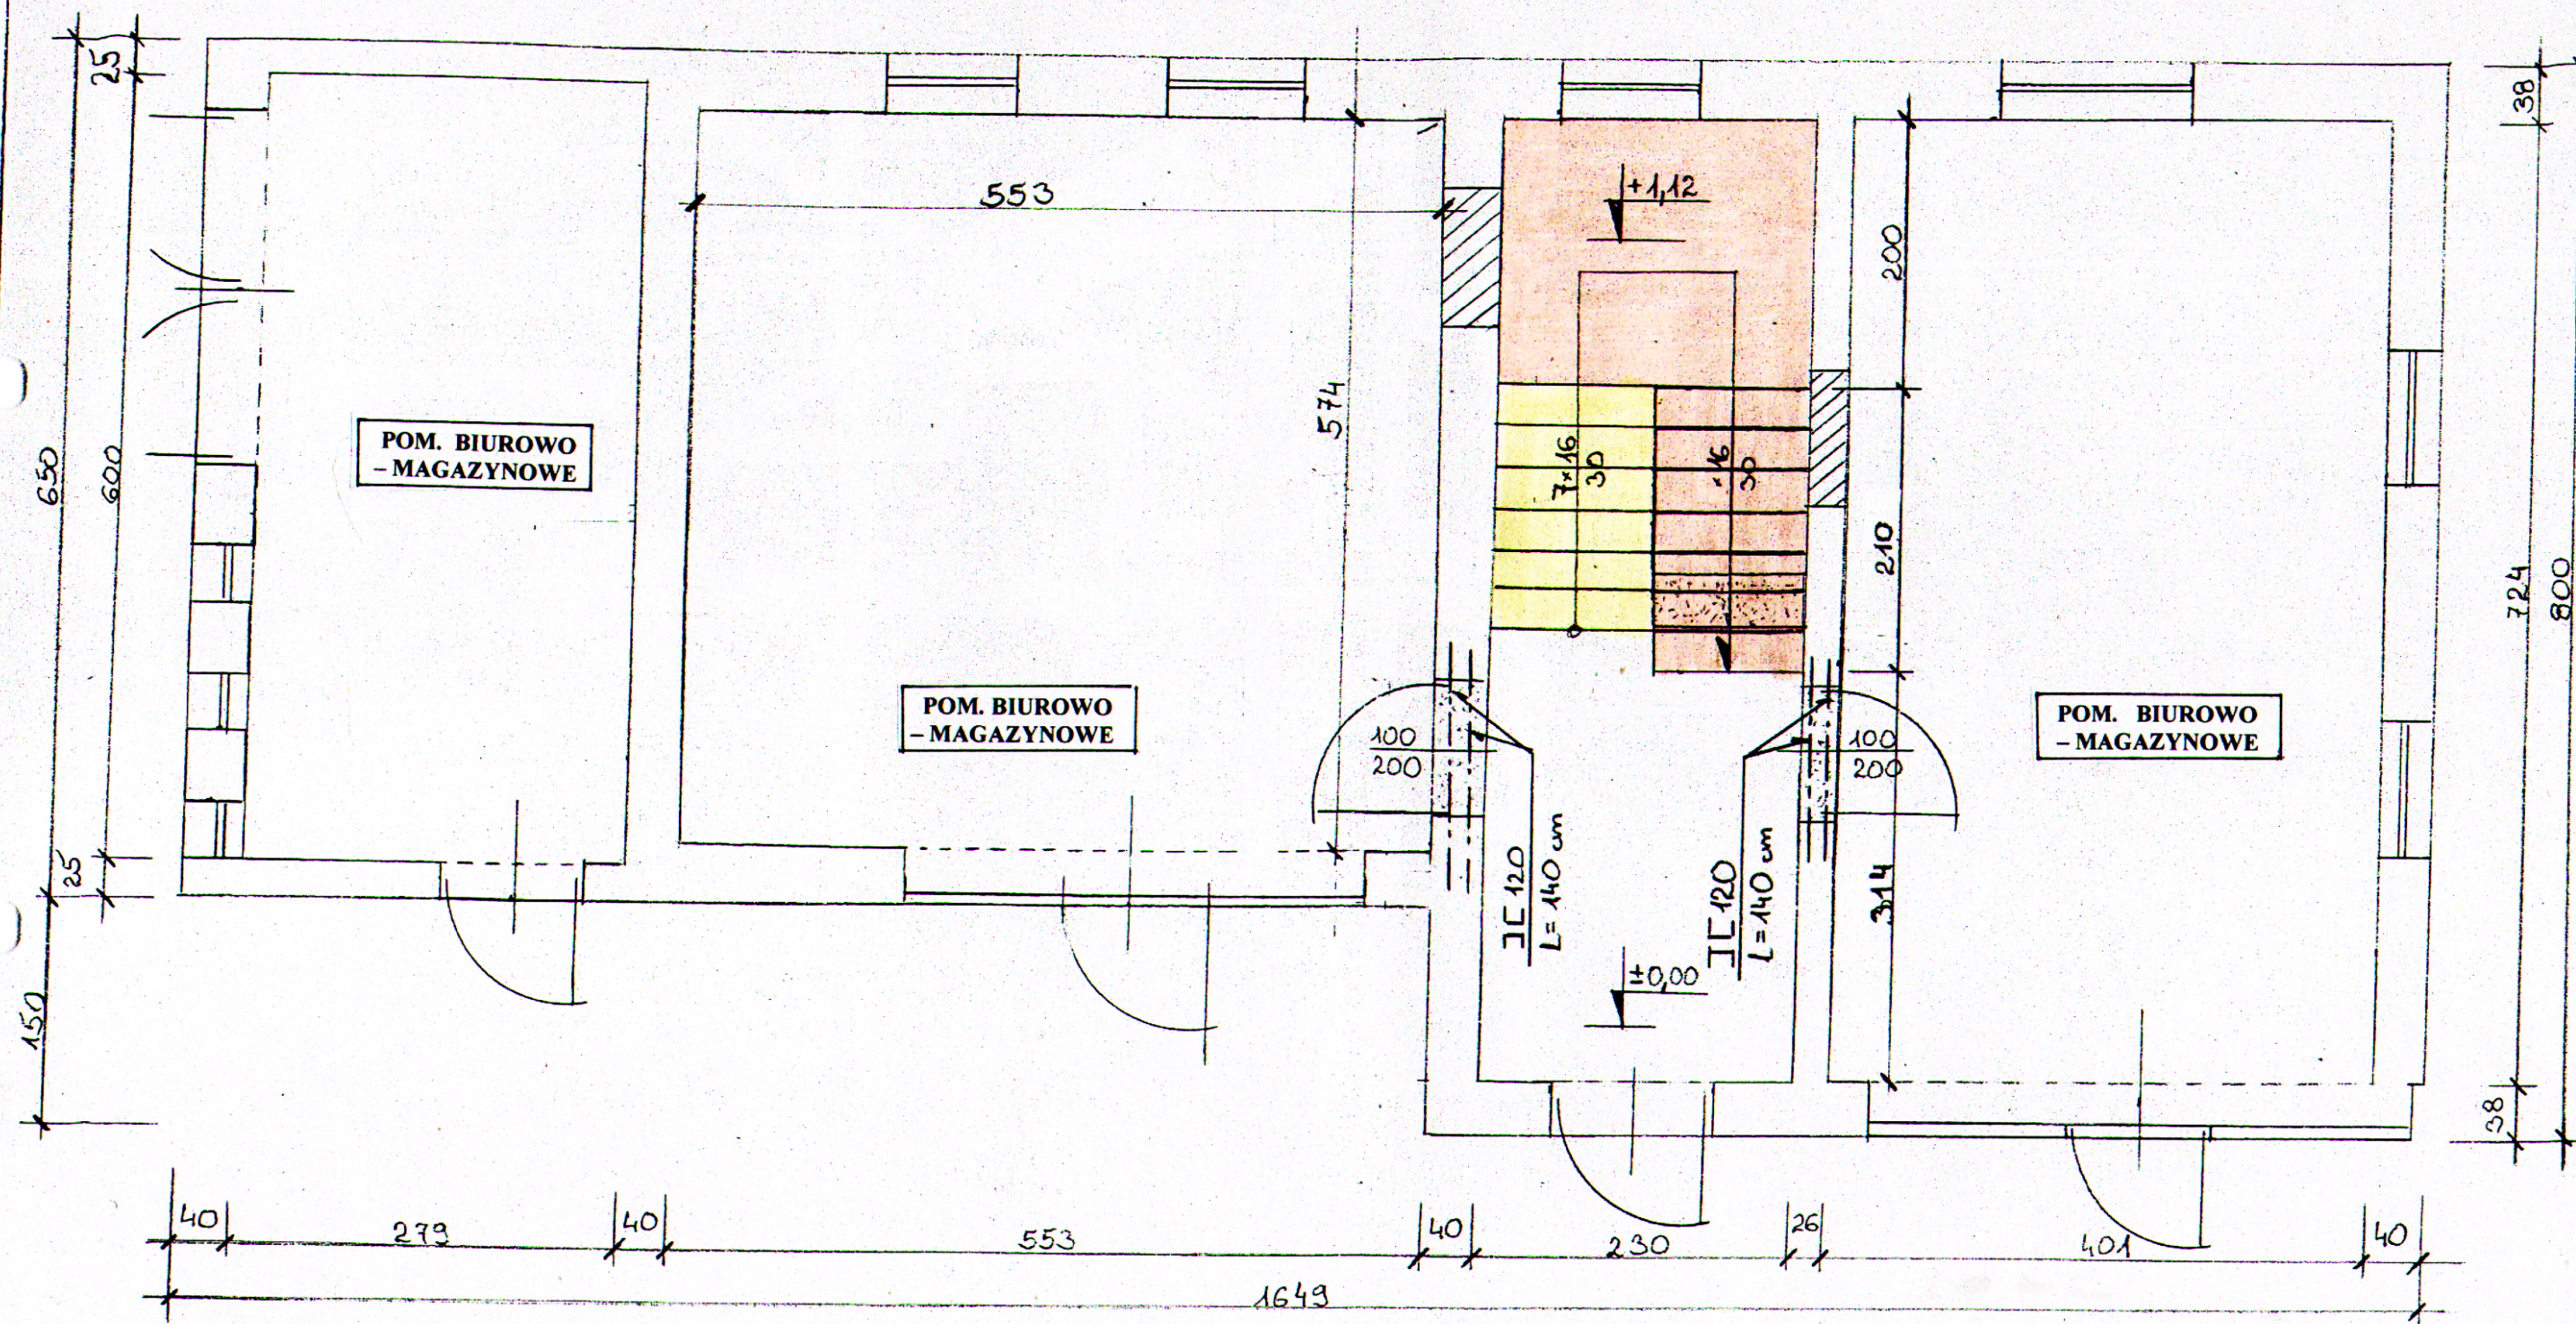

UWAGA !!

Ze względu na BHP, przed przystąpieniem do burzenia ściany poprzecznej w klatce schodowej, oraz przed przystąpieniem do wykuwania bruzd w ścianach klatki schodowej, należy odciąć w całym budynku energię elektryczną.

W przypadku natrafienia na kable instalacji elektrycznej w burzonej ścianie należy je przelożyć i poprowadzić w rurkach izolacyjnych w najbliższej położonej płycie podstowej.

Projekt: PRZEBUDOWA I REMONT KLATKI SCHODOWEJ
BUDYNKU OFICYN STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

Adres: ul. Wolności 44, 87-200 WĄBRZEŹNO, działka nr 662/4

Inwestor: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Projektant: inż. Bogusław Langner
nr upr. WBPP-NB-7210/ 288/ 82
WBPP-NB-7210/ 270/ 83

Bydgoszcz 09.11. 2019 r

RYŚ. NR 3