


2. ZASTOSOWANIE:

- na ciągach pieszych przy max. ilości stopni 12 szt.
- gdy ilość stopni jest większa, stosować spocznik dług. min. 1,5m
- szerokość schodów dwukierunkowych 2,0m w stosunku do szerokości chodnika 0,5-0,7 jego szerokości
- należy uwzględnić zależność $2h \cdot s = 63 \text{ cm}$


DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wymagana obustronna poręcz, gdy ilość stopni > 5 szt.
- wysokość mocowania poręczy 90-110cm
- konstrukcja stopnia wg. karty 02.26 pkt 3a

1. WIDOK OD CZOŁA

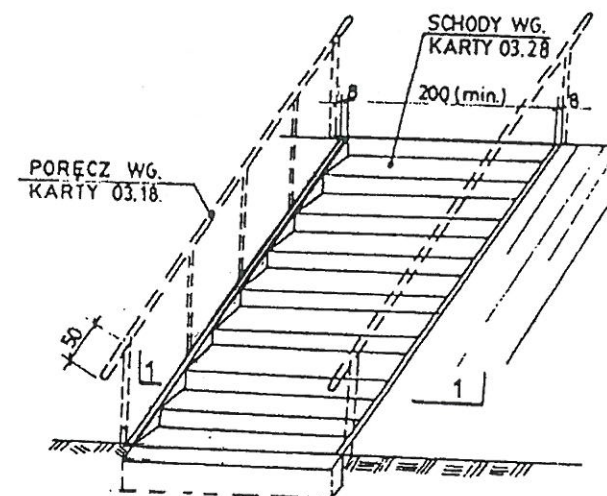

2. PRZĘKRÓJ 1-1

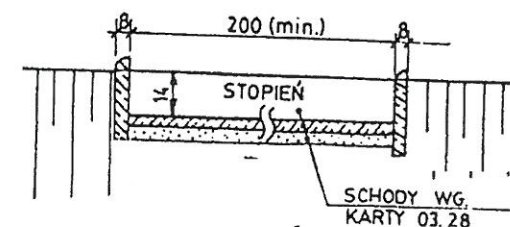

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki		
TYTUŁ:	Szczegół wykonania schodów terenowych		
SKALA: -	NR RYS. 5/1		DATA/PODPIS
OPRACOWAŁ:			
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr 81 8345/III/377 współpraca konstrukcyjno-techniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Artur Szymczak	WKP/0003/PW/0006 współpraca drogową	

03.28.

Schody terenowe